

UL/CSA 定格電流値変更のご案内

BN/BNH シリーズ ターミナルブロック

BN/BNH シリーズ ターミナルブロックの一部機種のUL/CSA 定格電流値をアップいたします。

対象機種


| 形番 | ご注文形番 | 種別 |
|--------|------------|------------|
| BN10W | BN10WPN50 | 本体・セルフアップ形 |
| BNH10W | BNH10WPN50 | 本体・タッチダウン形 |

実施時期

- ・2008年4月以降出荷分より

変更内容

- ・UL/CSA 定格電流値を10A から15A にアップいたします。

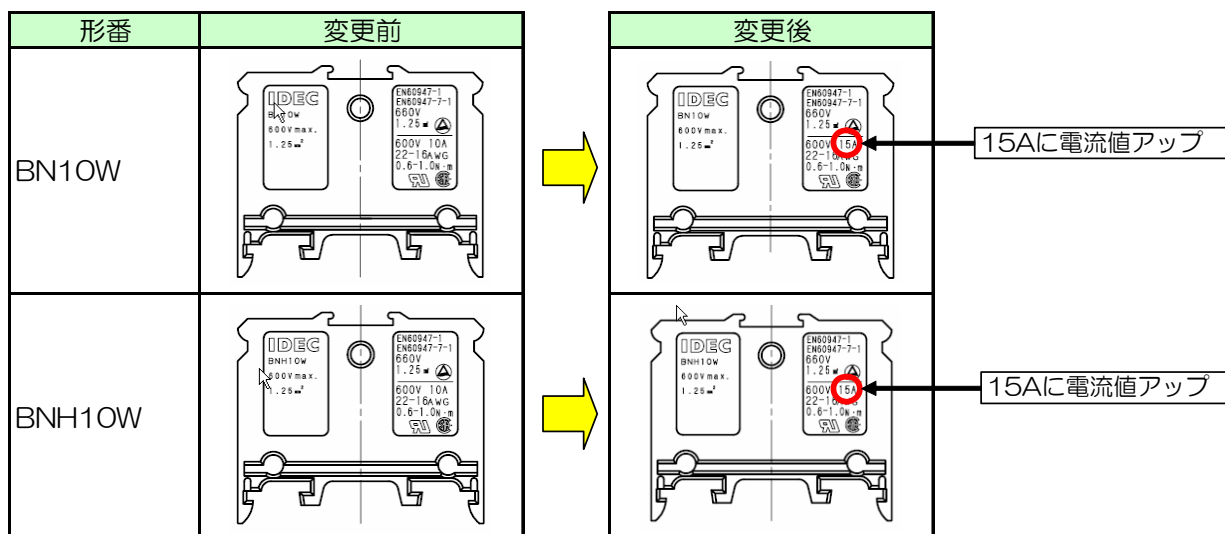

※上記以外に、定格・仕様・外観の変更はありません。

変更後の識別

- ・個装ケース、外装ケース：ロットNo.末尾付近に「B」を付けて変更前品との識別を行います。

その他

- ・流通過程に於いて、変更品と従来品が混在する期間があります。新旧混在でご使用いただいても、性能上の問題はございません。